




ÖNTÖZÉSES SZOLGALOM - KÁRTALANÍTÁSI ÚTMUTATÓ



NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

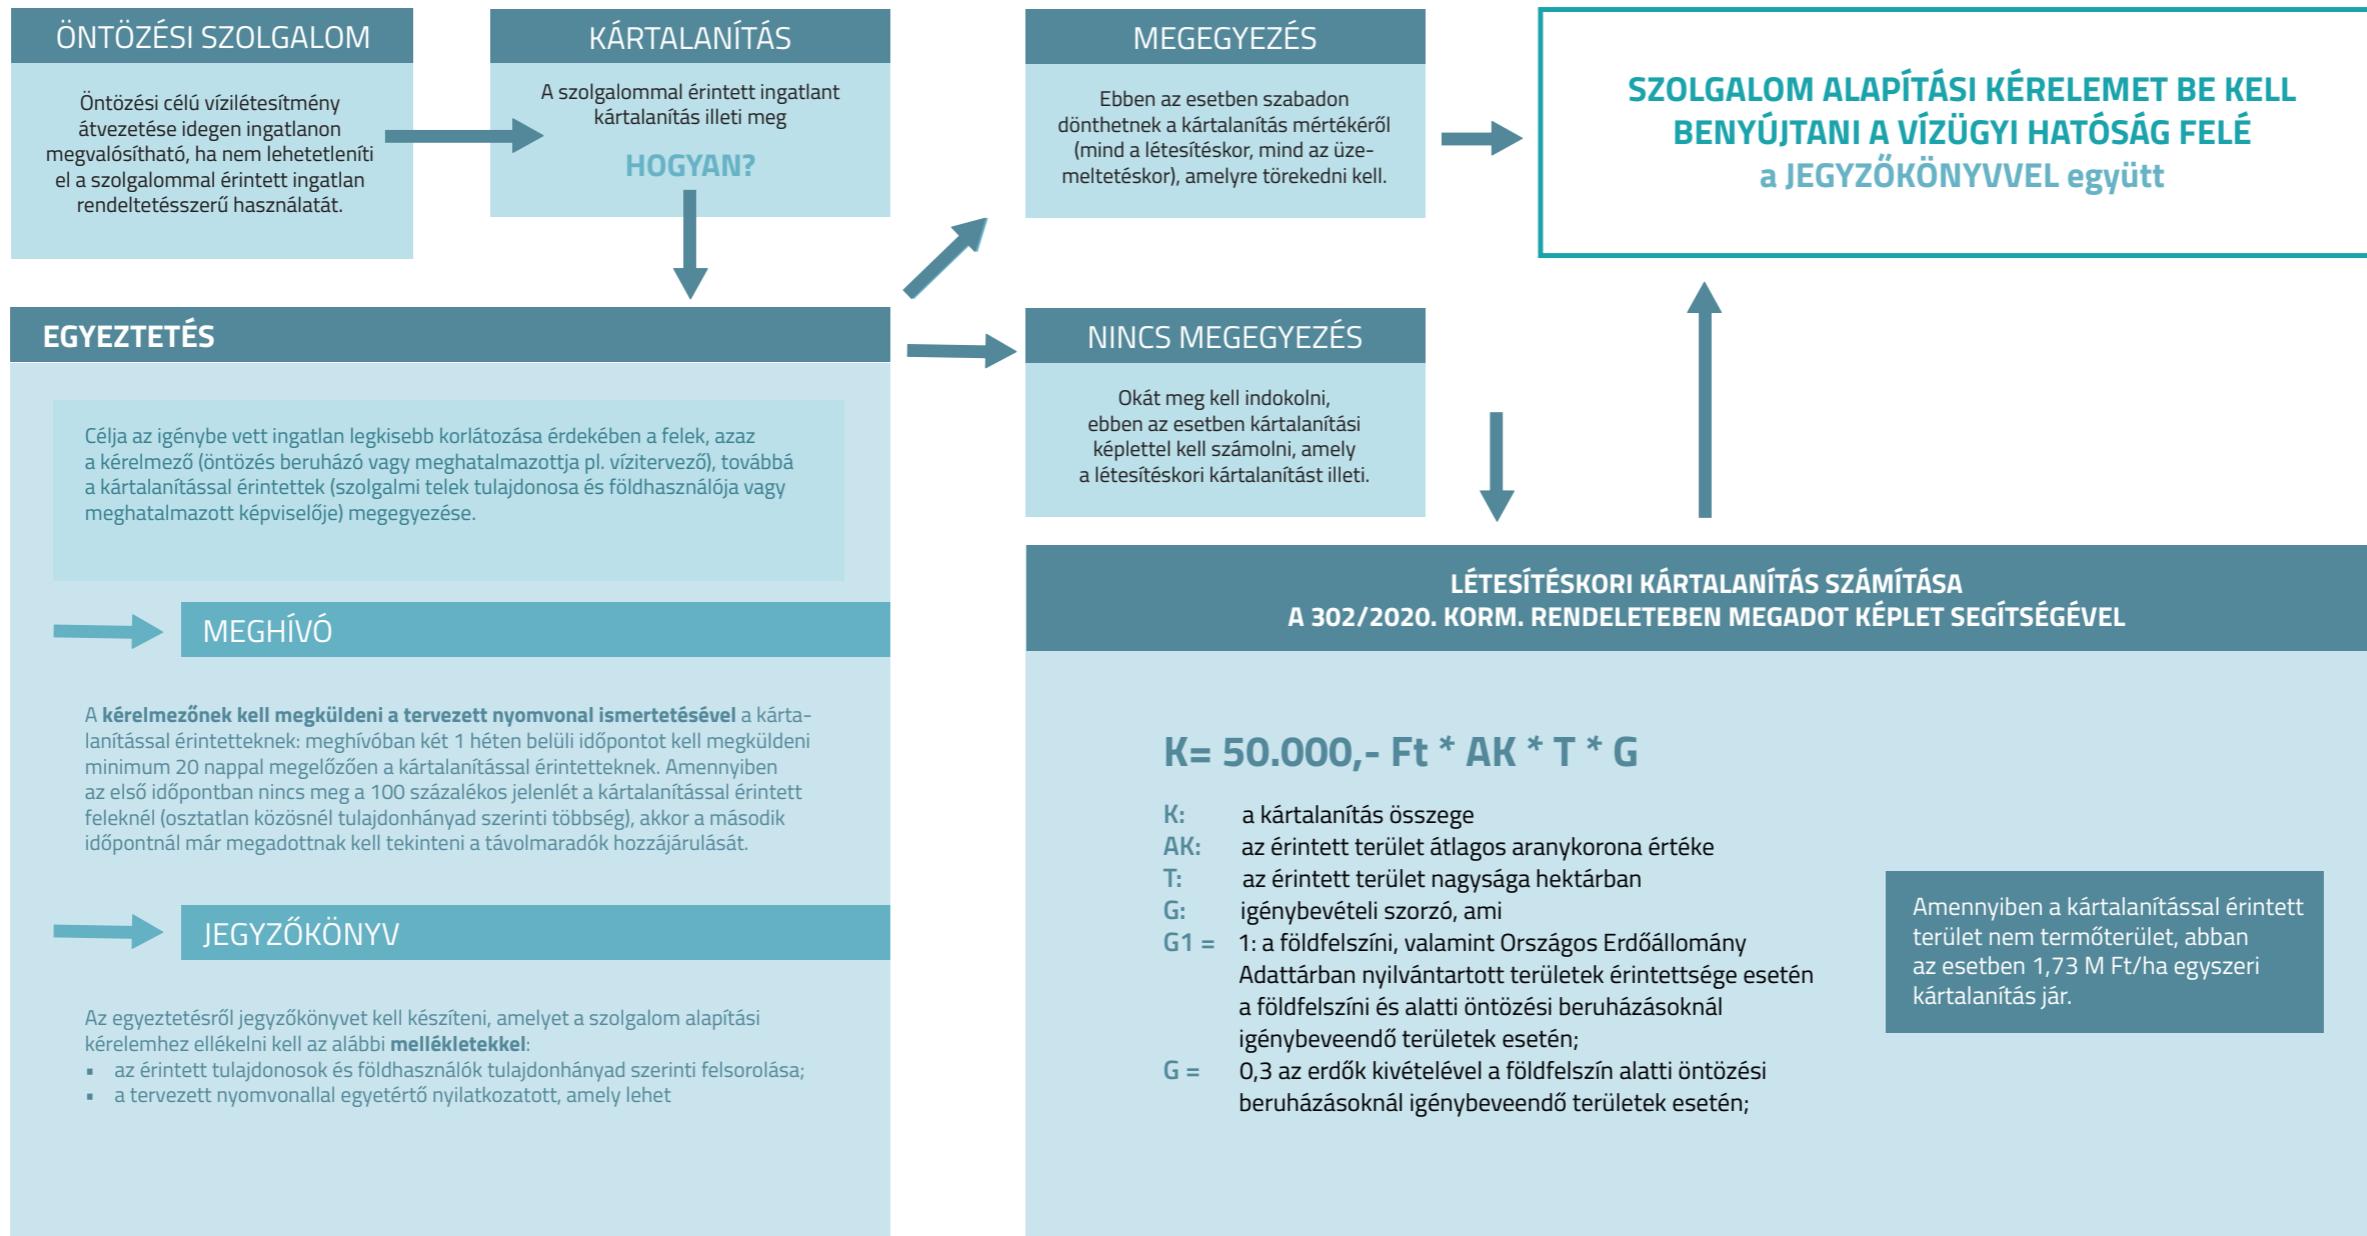

ÖNTÖZÉSEL ÉRINTETT NYOMVONAL TERVEZÉS

Az öntözéssel érintett nyomvonal esetében az alábbi prioritás mentén szükséges tervezni:

- Felszín alatti vízátervezés:** amennyiben ez nem valósítható meg és/vagy aránytalanul nagy költséggel jár a felszíni vízelevezetéssel szemben akkor ezt igazolni kell (tervezői nyilatkozat).
- Felszíni vízátervezés** esetén a következő sorrendet kell figyelembe venni, feltéve ha nem születik erről eltérő döntés:
 - az érintett ingatlan határvonala mentén
 - szőlő, kert, gyümölcsös, erdő, esetén nem megengedett.

*Aránytalanul nagy költség:
ha a felszín alatt vezetett vagy az öntözési szolgálommal terhelni kívánt ingatlanok tulajdonosai és használói által javasolt nyomvonal építési költsége több mint kétszerese a szolgalom alapítását kérelmező által javasolt nyomvonalnak.*

ÜZEMELTETÉSKORI KÁRTALANÍTÁS KIZÁRÓLAGOSAN MEGEGYEZÉS ALAPJÁN TUD MEGVALÓSULNI

Az évenként kártalanítás az üzemeltetés során okozott károkért a következő esetekben:

- felszínen vezetett csatorna üzemeltetése, fenntartása,
- öntözőberendezés átvezetése,
- öntözőberendezés áttelepítése,
- felszín alatt vagy felszínen vezetett vízátervezésben, öntözőberendezésben vagy
- azok által a területen okozott havária esetén.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni!
Vonatköző jogszabályok: az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet,
valamint az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény